

Generalforsamling 2021

Hovedgård Vandværk



Velkommen






Generalforsamling 2021

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Revideret regnskab til godkendelse
4. Budget for det kommende år til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
7. Eventuelt

Medlemmer


- Der er 884 medlemmer i vandværket
- Netto 3 nye forbrugere i 2021

Forbrugere (stk)

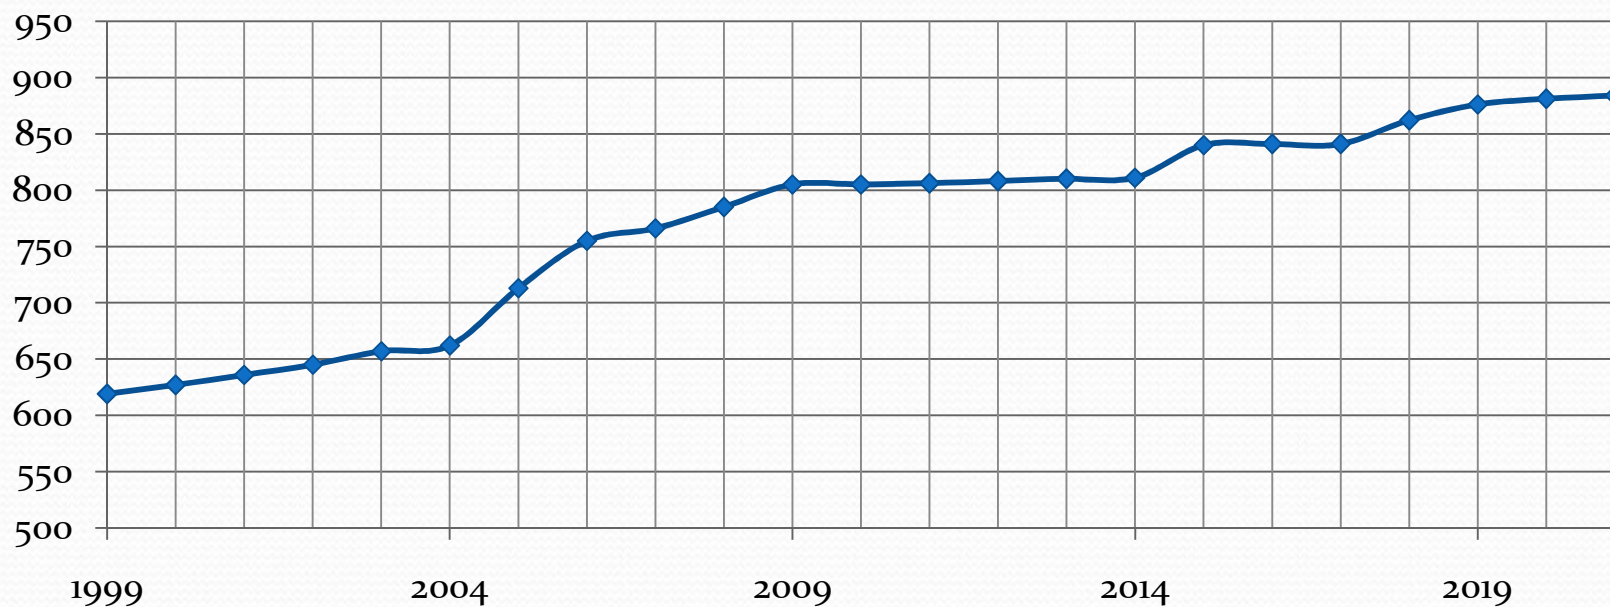


Vandindvinding

- Udpumpet 124.585 m³ i 2020

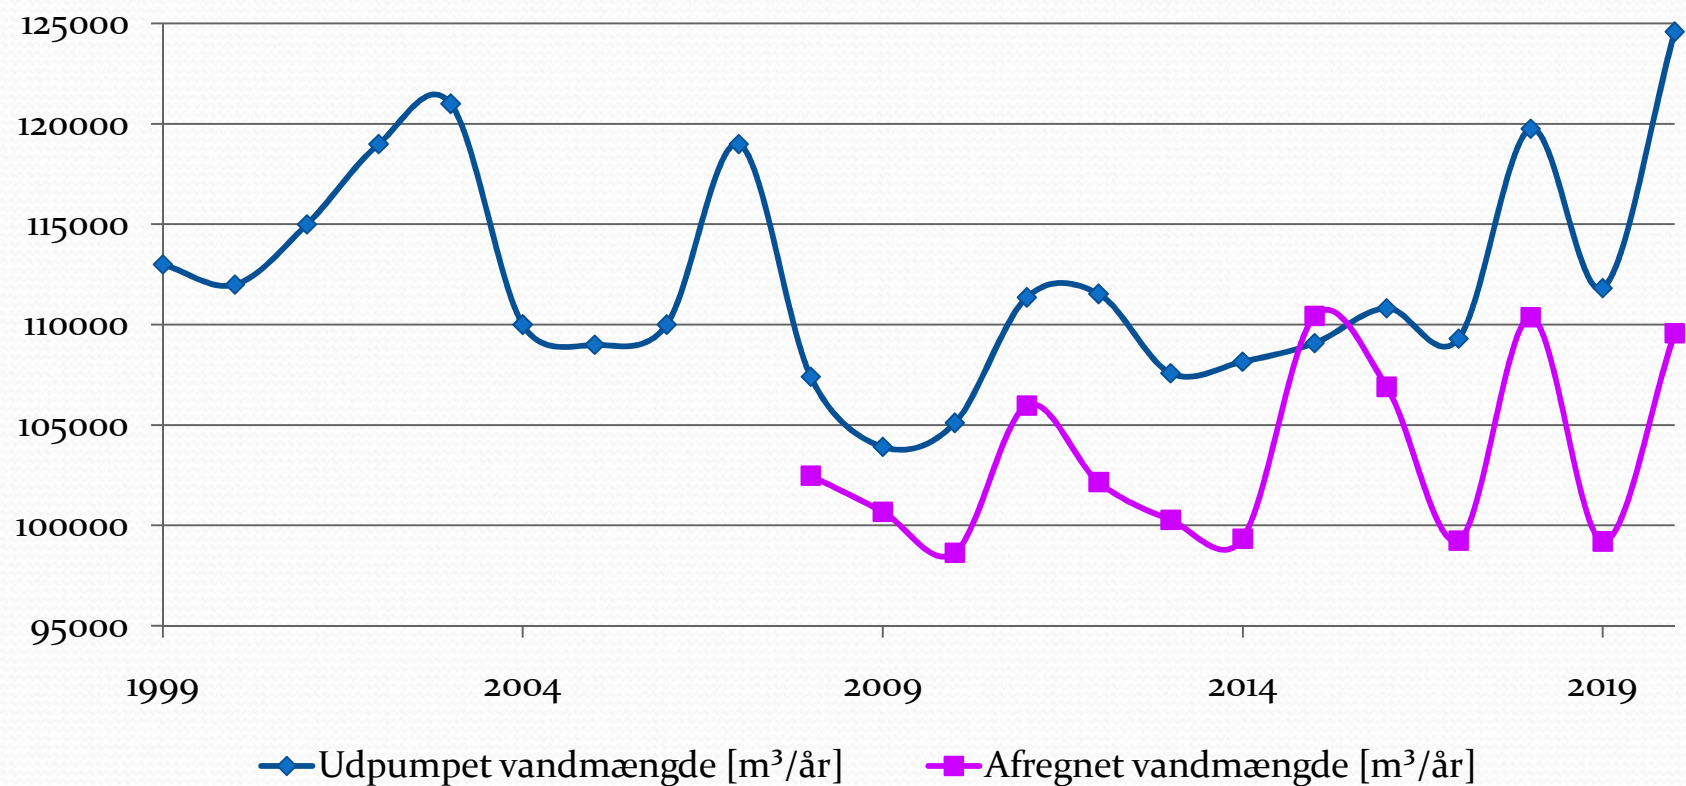

Vandforbrug pr. forbruger


Vandforbrug pr. forbruger [m³/år]

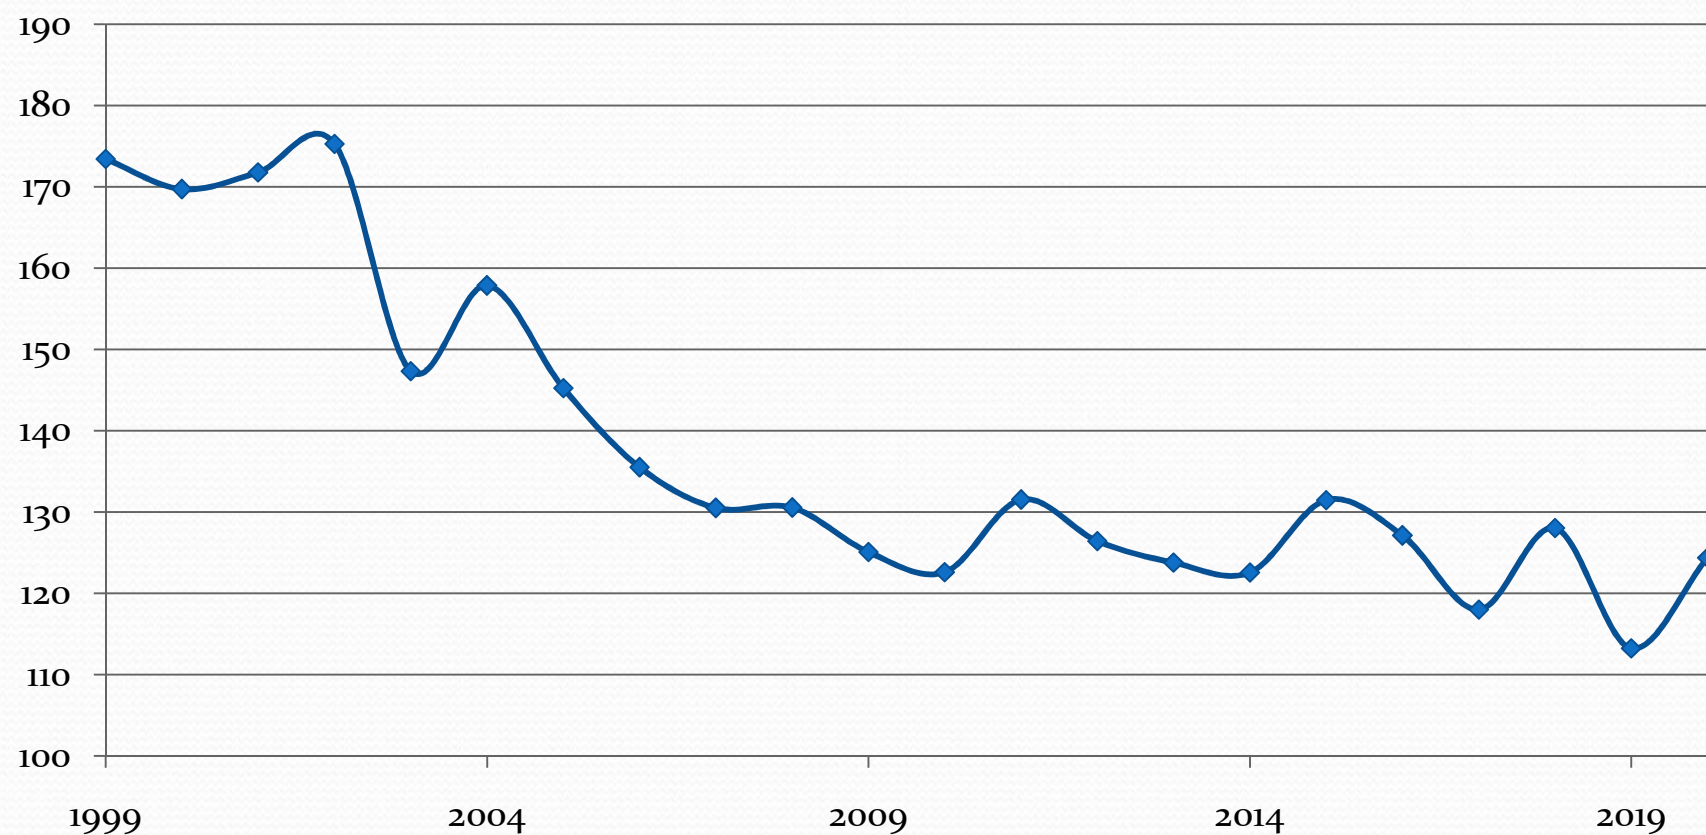

Vandspild

- Spildet bør ikke overstige 10 %
- Vandspildet var 12,0 %

Vandspild (%)

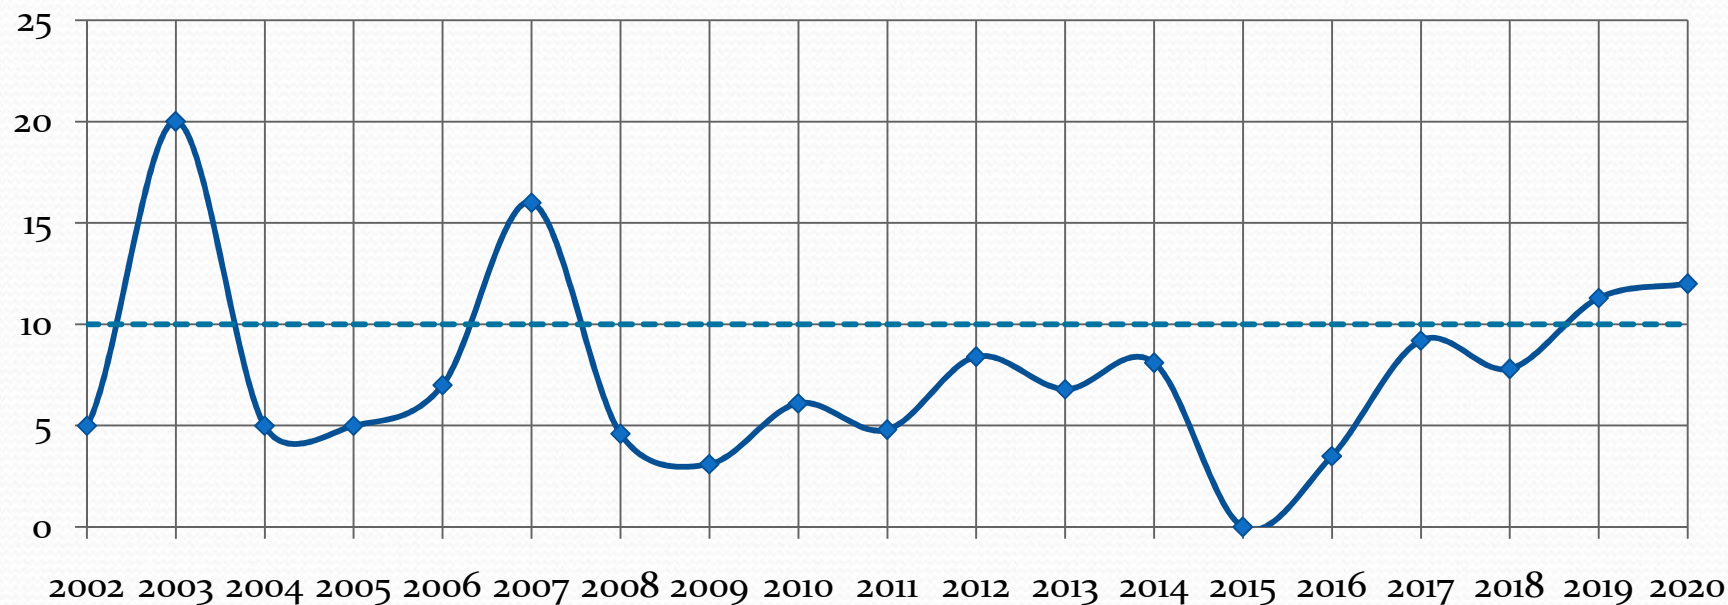

Vandkvalitet

- 8 analyser i okt 2020 – sep 2021
 - 1 boring
 - 3 vandværk
 - 4 taphane
 - Alle ok







Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejle
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196

Hovedgård Vandværk
Frysdvej 18
8732 Hovedgård
Att.: Peter Skovgård

Rapportnr.: AR-21-CA-21101650-01
Batchnr.: EUDKVE-21101650
Kundenr.: CA0003789
Modt. dato: 13.09.2021

Analyserapport

Prøvested:	Hovedgård Vandværk - Ørrikslevvej 12, taphane - 72296 - / 4609000798						
Udtagningsadresse:	Ørrikslevvej 12, 8732 Hovedgård						
Prøvetype:	Drikkevand - Gruppe A parametre						
Prøvetagning:	13.09.2021 kl. 12:45						
Prøvetager:	Eurofins Miljø Vand A/S DSN5						
Analyseperiode:	13.09.2021 - 17.09.2021						
Prøvemærke:	Køkken						
Lab prøvenr:	835-2021-80937207	Enhed	Kravværdier **		DL	Metode	n) Urel (%)
			Min.	Max.			
Farvetal, Pt	1.2	mg Pt/l		15	1	DS/EN ISO 7887:2012, metode C	15
Turbiditet	0.10	FNU		1	0.05	DS/EN ISO 7027-1: 2016.	15
Mikrobiologi							
Coliforme bakterier 37°C	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	ISO 9308-2:2012	0.25 ⁵⁾
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	ISO 9308-2:2012	0.25 ⁵⁾
Kimalt ved 22°C	7	CFU/ml		200	1	ISO 6222:1999	0.15 ⁵⁾
Metaller							
Jern (Fe)	< 0.01	mg/l		0.2	0.01	SM 3120 ICP-OES	20
Oplysninger fra prøvetager							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-5:MST - Drikkevand. M: A	
pH	7.4	pH	7	8.5		DS/EN ISO 10523:2012	A
Prøvetagning uden flush	Udført					DS ISO 19458:DS ISO 5667-5	A
Vandtemperatur	16.1	°C				DS/EN ISO 19458:2006	A
Ledningssevne ved 20°C	490	µS/cm		2500	15	DS/EN 27888:2003 (ved 20°C)	A
Prøvens lugt	Ingen					* Organoleptisk	A
Prøvens smag	Normal					* Organoleptisk	A

Indvindingstilladelse

3.2 Indvinding

- Der må maksimalt indvindes 216.000 m³ grundvand årligt fra vandværkets borer.
- Boringernes pumpekapacitet må kun ændres efter forudgående godkendelse fra Horsens Kommune.
- Vandværkets indvindingsstrategi skal sikre, at indvindingen fordeles jævnt hen over døgnet, for at minimere spidsbelastningerne.
- Tilladelsen udløber den 15. december 2050. Hvis indvindingen til den tid fortsat ønskes, skal der et år **før** tidsfristens udløb søges om fornyelse af tilladelsen.


3.3 Borer


Hovedgård Vandværk må indvinde grundvand fra følgende borer:

- Boring DGU nr. 98.629: Maksimalt 18 m³/time
- Boring DGU nr. 98.746: Maksimalt 18 m³/time
- Boring DGU nr. 98.1076: Maksimalt 18 m³/time
- Boring DGU nr. 98.1288: Maksimalt 18 m³/time
- Den samlede indvinding fra borerne må ikke overstige 45 m³/time.

Fremtiden

- Beholdning i obligationer og likvide midler = ca. 3.800.000

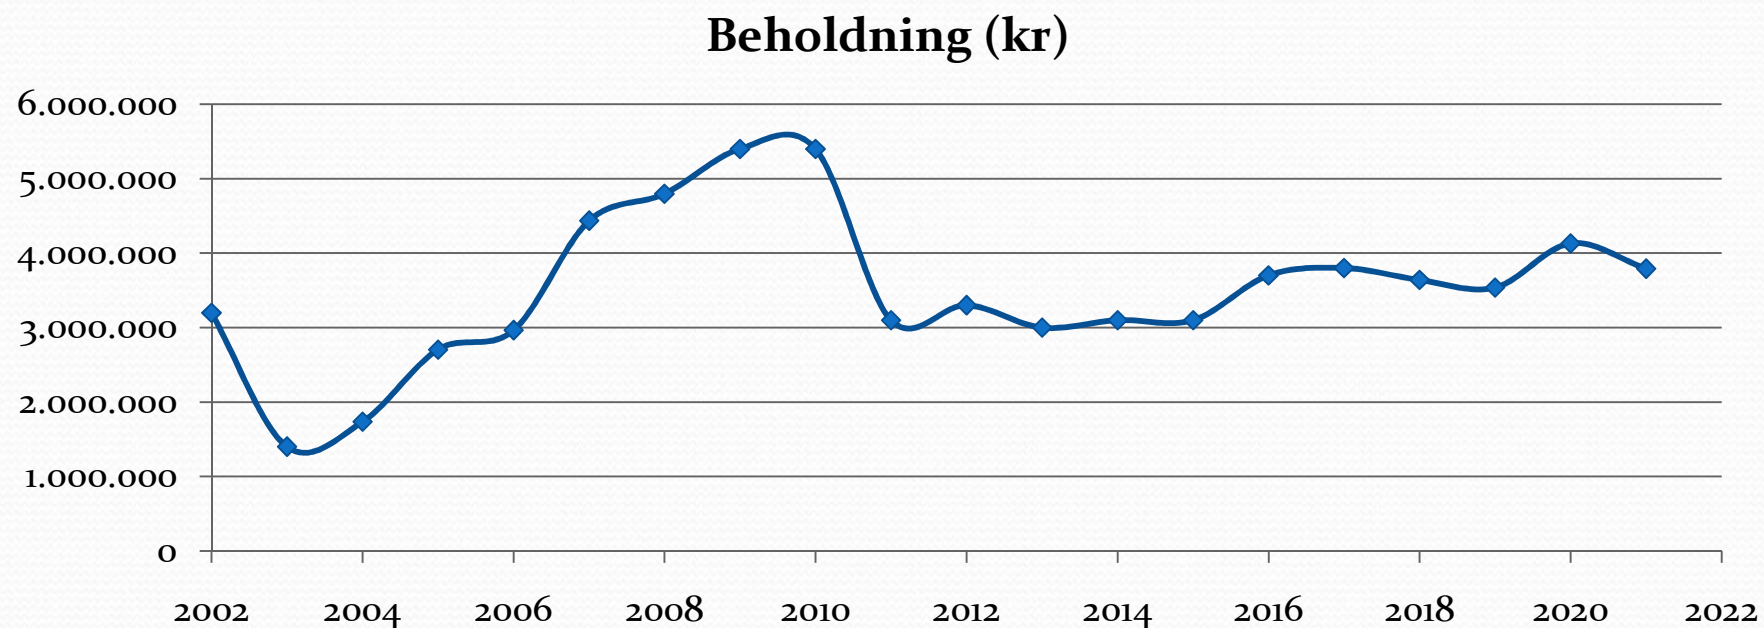

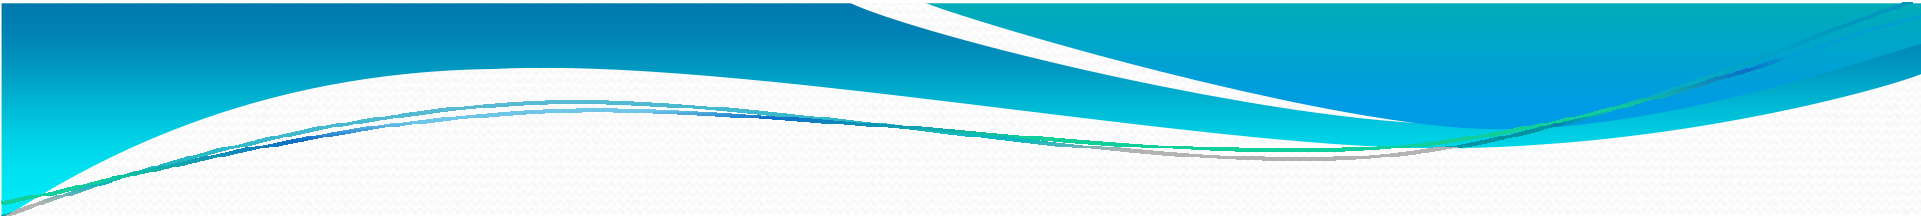

Kommende investeringer

Aktivitet

- Fornyelse af ledningsnet
- Grundvandssikring
- Udskiftning af stophaner+sektionsbrønde
- Ny boring


Budget

600.000
1.000.000
450.000
1.200.000

Vandtakst

- 2020/2021: - Fast afgift: 700,00
- m³ pris: 5,00 kr/m³
- 2021/2022: - Fast afgift: 700,00
- m³ pris: 5,00 kr/m³

m³-pris (kr/m³)

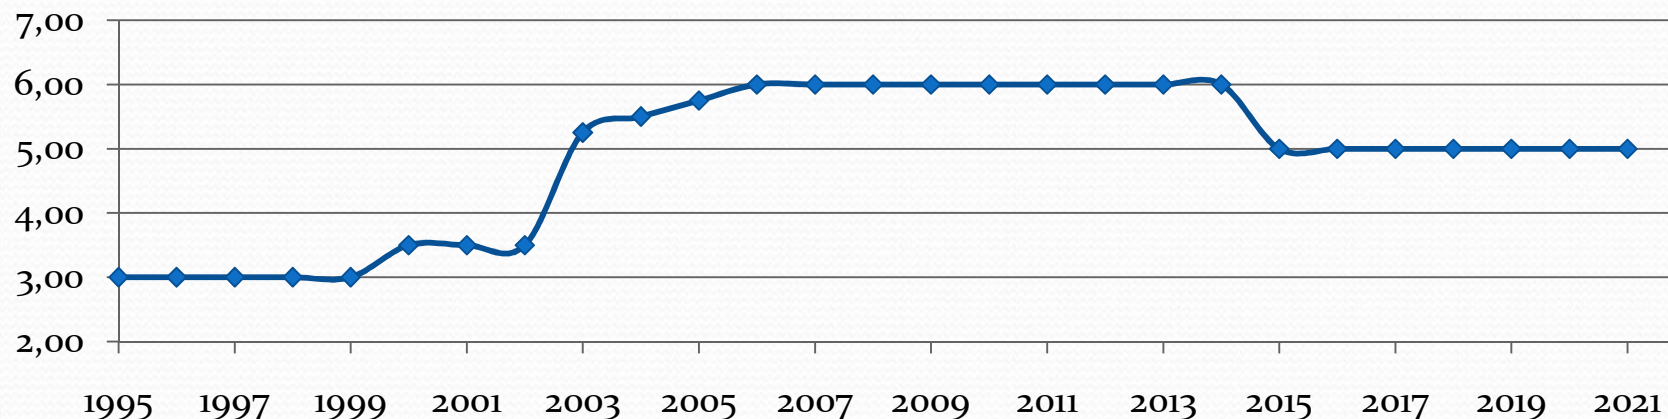



Sammenlægning

- Enstemmigt vedtaget
- Effektueres 1/1-22
- Administration samles ved Microwa
- Driften samles over tid
- Alarm, hegn, vandure og radionetværk
- Bestyrelsen udvides i 1. valgperiode
- Ekstraordinært bidrag i 7 år




Bestyrelses – og anlægsaktivitet

1. Ørskovbæk Parken, etape 2
2. PLC
3. Nye vinduer
4. Vandspild
5. Sammenlægning med Aaes
6. Udlevering af målerdata
7. Bestyrelsesmøder


Anlægsbidrag

- Figurer lånt fra aarhusvand.dk


Hovedanlægsbidrag

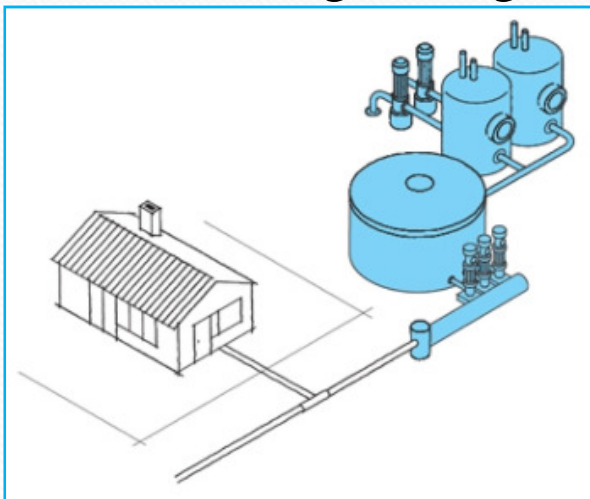

Forsyningsledningsbidrag

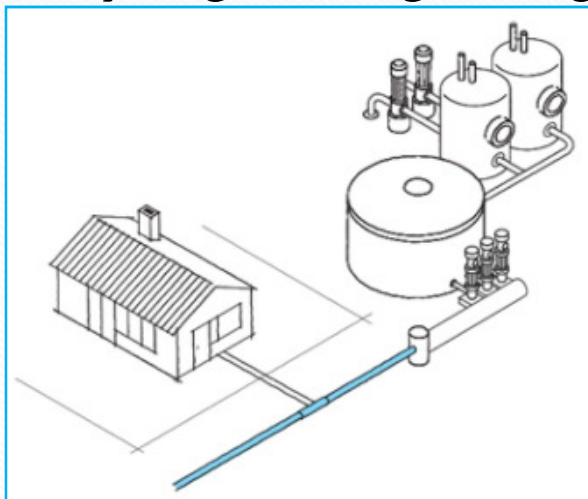


Stikledningsbidrag

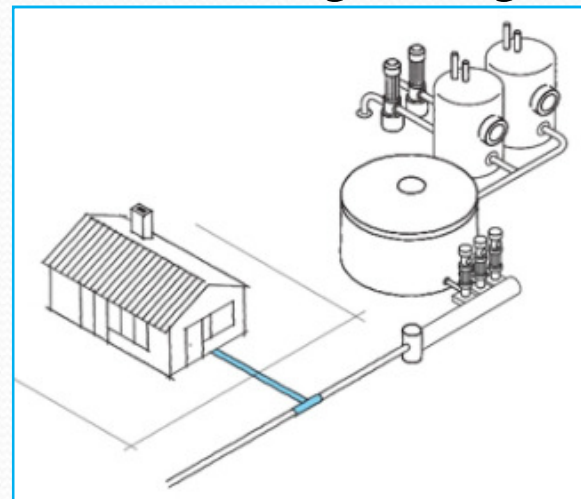

Supplerende anlægsbidrag

- Figur lånt fra aarhusvand.dk

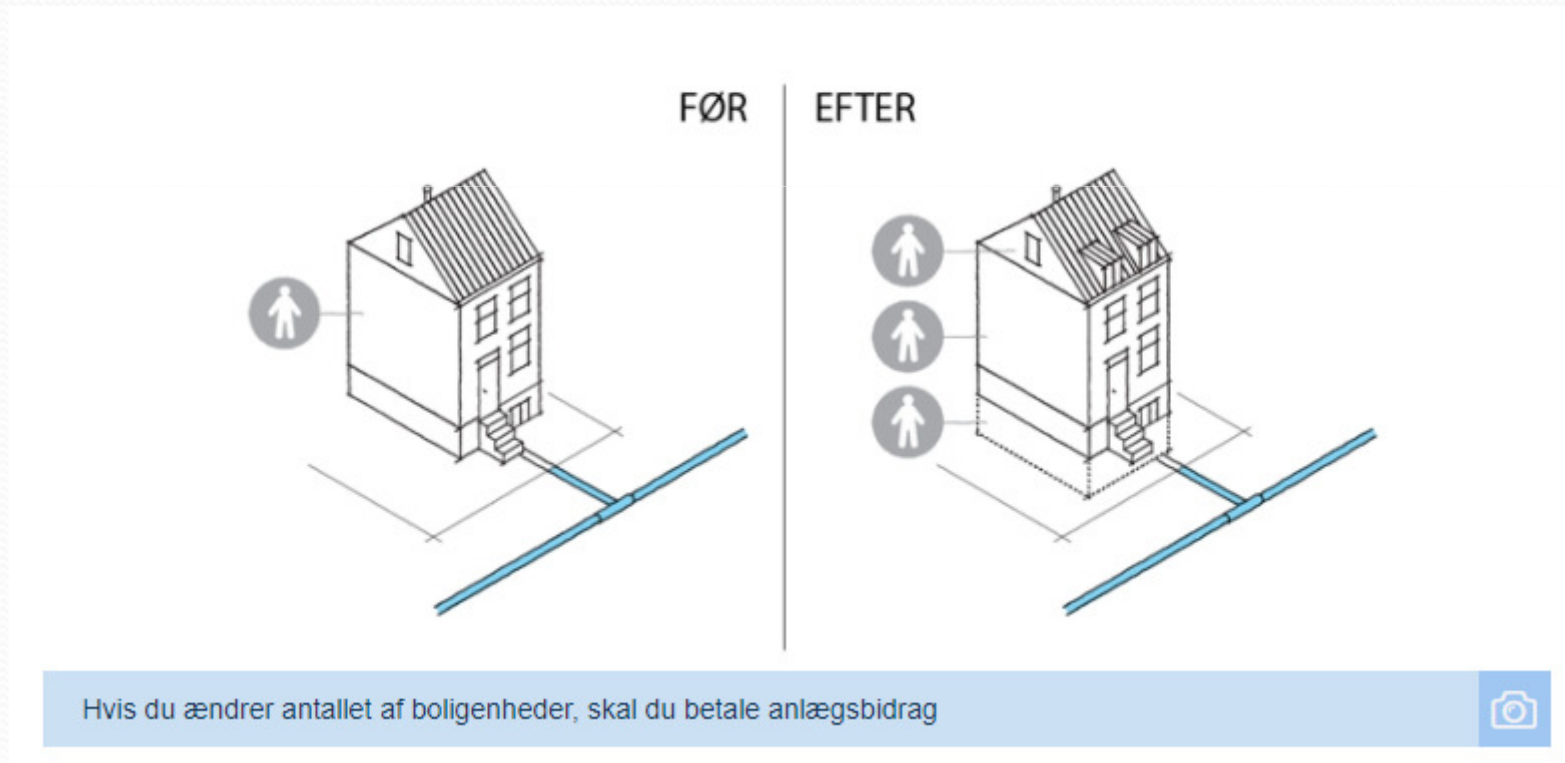



Bestyrelse/driften

- Driftsleder: Peter Skovgård
- Administration: Microwa
- Bestyrelse:
 - - Peter (39 år)
 - - Hanne (3 år)
 - - Sanne (2 år)
 - - Peter (1 år)
 - - Lene (9 år)



Generalforsamling 2021

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
- 3. Revideret regnskab til godkendelse**
- 4. Budget for det kommende år til godkendelse**
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
7. Eventuelt



Generalforsamling 2021

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Revideret regnskab til godkendelse
4. Budget for det kommende år til godkendelse
- 5. Behandling af indkomne forslag**
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
7. Eventuelt



Generalforsamling 2021

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Revideret regnskab til godkendelse
4. Budget for det kommende år til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
- 6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen**
- 7. Eventuelt**

Hovedgård Vandværk





Generalforsamling 2021

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Revideret regnskab til godkendelse
4. Budget for det kommende år til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
7. Eventuelt