

Generalforsamling 2025

Hovedgård Vandværk



Velkommen






Generalforsamling 2025

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Revideret regnskab til godkendelse
4. Budget for det kommende år til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
7. Eventuelt

Bestyrelsens beretning

- Organisering:
 - Driftsleder: Peter Skovgård
 - Administration: Microwa
- Bestyrelse:
 - Peter H (43 år)
 - Lene (13 år)
 - Hanne (7 år)
 - Peter BS (5 år)
 - Per (3 år)
 - Lars (13 år)
- Suppleanter:
 - Anders

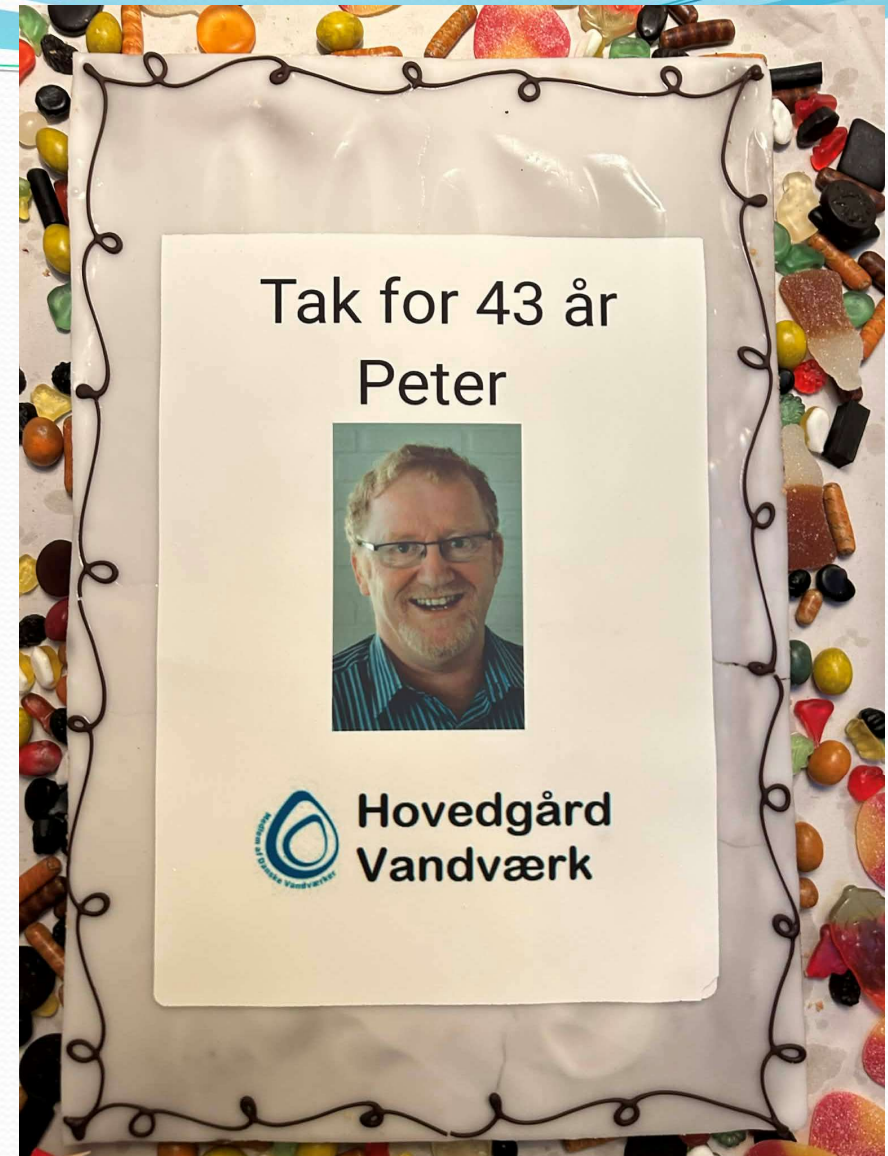



Nøgletal

- Der er 1053 medlemmer i vandværket
- Udpumpet 132.000 m³ i 2024
- Afregnet 122.000 m³ i 2024
- Vandspildet var 7,7 %
- Ønsket maks. spild er 10 %

Vandkvalitet

- 14 analyser okt 2024 – sep 2025
 - 1 boringskontrol
 - 3 vandværk
 - 4 ledningsnet
 - 4 taphane
 - 1 stk overskridelse af coliforme bakterier – 1 omprøve ok





Eurofins Miljø Vand A/S
Ladevej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4256
CVR/VAT: DK-29822980

Aes Vandværk
Engmarksvej 38, Aes
8700 Horsens
Att.: Peter Juul Skovgård

Rapportnr.: AR-23-CG-23084448-01
Batchnr.: EUDKVE-23084448
Kundenr.: CA0004570
Modt. dato: 26.09.2023

Analyserapport

Prevested:

Prevesttype:

Prevestdagning:

Prevestager:

Analyseperiode:

Aes Vandværk - Vandværket - 72377 - V20004600 / 4609001800

Drikkevand - Driftskontrol

26.09.2023 kl. 09:50

Eurofins Miljø Vand A/S SQ6W

26.09.2023 - 03.10.2023

Prøvemærke:

Afgang vandværk

Lab prøvenr:	835-2023-81243729	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	n) Urel (%)
			Min.	Max.			
Mikrobiologi							
Coliforme bakterier 37°C	3	MPN/100 ml		l.m.	1	ISO 9308-2:2012	A 0.25 ⁽¹⁾
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml		l.m.	1	ISO 9308-2:2012	A 0.25 ⁽¹⁾
Intestinale Enterokokker	< 1	CFU/100 ml		l.m.	1	ISO 7899-2:2000	A 0.11 ⁽¹⁾
Kintal ved 22°C	4	CFU/ml		200	1	ISO 6222:1999	A 0.15 ⁽¹⁾
Uorganiske forbindelser							
Hårdhed, total	19	°dH			0.1	DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS	A 20
Calcium (Ca)	110	mg/l			0.5	DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS	A 20
Magnesium (Mg)	14	mg/l		50	0.1	DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS	A 20
Ammonium (NH4)	< 0.005	mg/l	0.05	0.005	0.005	SM 17. udg. 4500-NH3 (H)	A 15
Nitrit	0.0023	mg/l	0.01	0.001	0.001	DS ISO 15923-1:2013	A 15
Nitrat	1.8	mg/l	50	0.3	DS/ISO 15923-1:2013, mod	A 15	A 15
Aggressiv kuldioxid	< 2	mg/l			2	DS 236:1977	A 15
Hydrogencarbonat	367	mg/l			3	DS/EN ISO 9963	A 15
Organiske samleparametre							
NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof	1.8	mg/l		4	0.1	DS/EN 1484:1997	A 15
Metaller							
Aluminium (Al)	0.77	µg/l		200	0.2	DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS	A 20
Arsen (As)	1.3	µg/l		5	0.03	DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS	A 20
Jern (Fe)	0.036	mg/l		0.2	0.01	DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS	A 20
Mangan (Mn)	< 0.002	mg/l		0.05	0.002	DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS	A 20
Nikkel (Ni)	< 0.03	µg/l		20	0.03	DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS	A 20
Kulbrinter							
Methan	< 0.005	mg/l		0.01	0.005	M 0066 GC-FID	A 20

Forsyningsledning til Åes

- Afvikling af Åes Vandværk:
 - Nedbrydning
 - Sløjfning af boringer



Forsyningsledning til Åes

- Afvikling af Åes Vandværk:
 - Nedbrydning
 - Sløjfning af borer
 - Donation af udstyr



Donation af udstyr





Administrative aktiviteter

- 4 bestyrelsesmøder
- Kursus i beredskabsplanlægning
- Deltagelse i Danske Vandværkers Fagmesse



Beredskab – kan vi regne med vandværket?

- Sørg for hjemmeberedskab!

- Vores tiltag:

- Omfang af opretholdelse er usikker
- Fokus på forsyning til drikkevand
- Vi har en generator
- Overvejelse om batteri
- Mulighed for aftapning på vandværk



IT-sikkerhed

- Opgradering af SRO
- 2-faktor adgang



SMS-service

- Varsling af fx afbrydelse
- Besked ved lækage
- Besked ved brud




Kommende aktiviteter

- UV-anlæg
- Grundvandsbeskyttelse
- Forebyggelse af vandspild
- Energooptimering
- Forsyningssikkerhed
- IT-sikkerhed
- Efteruddannelse
- Organisering


Fremtiden

- Beholdning i obligationer og likvide midler = ca. 3.700.000

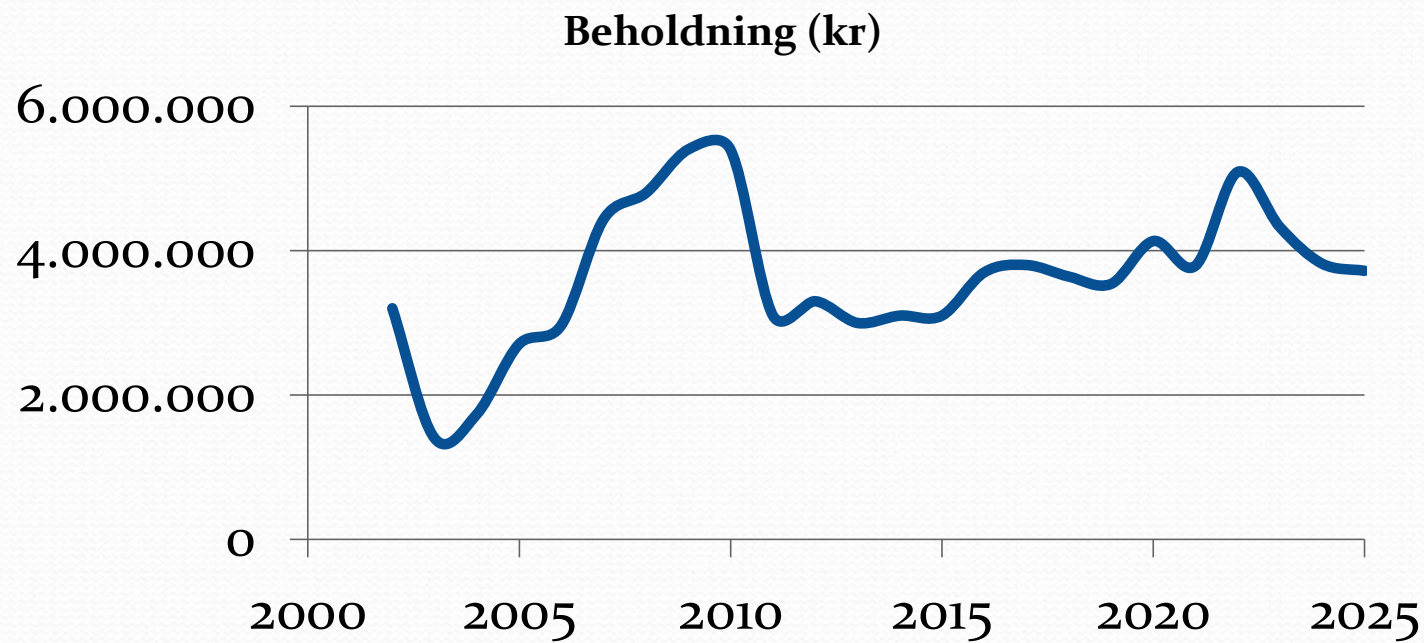

Vandtakst

- 2024/2025: - Fast afgift: 700,00
- m³ pris: 5,00 kr/m³
- 2025/2026: - Fast afgift: 700,00
- m³ pris: 5,00 kr/m³
- 625 kr/år/forbruger i Åes i 7 år
- Tilmeld gerne til PBS

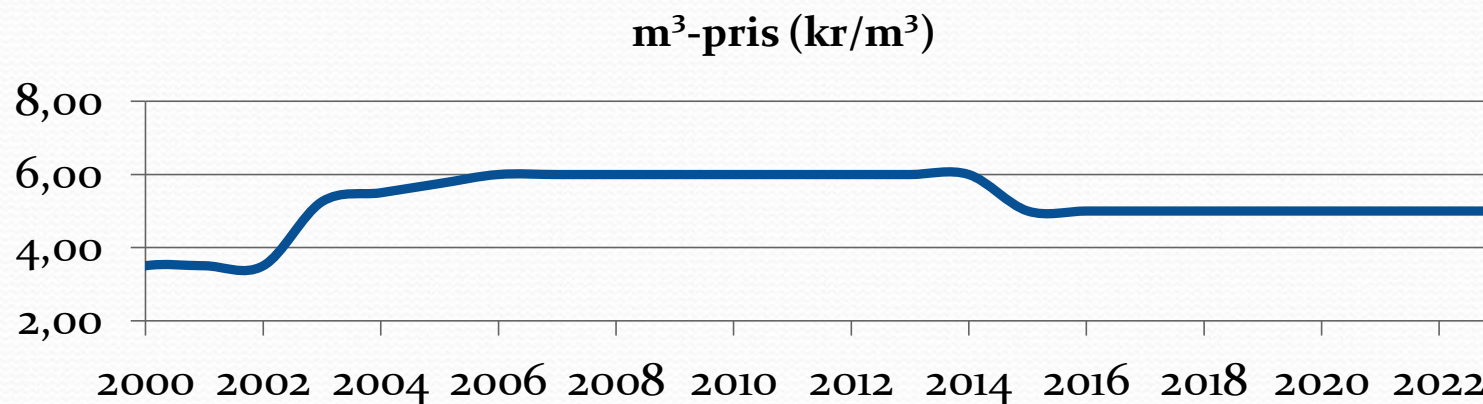



Generalforsamling 2025

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
- 3. Revideret regnskab til godkendelse**
- 4. Budget for det kommende år til godkendelse**
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
7. Eventuelt



Generalforsamling 2025

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Revideret regnskab til godkendelse
4. Budget for det kommende år til godkendelse
- 5. Behandling af indkomne forslag**
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
7. Eventuelt



Generalforsamling 2025

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Revideret regnskab til godkendelse
4. Budget for det kommende år til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
- 6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen**
7. Eventuelt



Valg af medlemmer til bestyrelsen

På valg:

1. Per Thorsen Christiansen (genopstiller)
2. Lene Kraglund (genopstiller)



Valg af suppleanter til bestyrelsen

På valg:

1. Anders Mølgaard (genopstiller ikke)
2. Ledig (valg for 1-årig periode)




Generalforsamling 2025

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Revideret regnskab til godkendelse
4. Budget for det kommende år til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
7. **Eventuelt - vandspildskonkurrence**

Vandspildskonkurrence

- Gæt vandspildsprocenten for 2025
- Angiv navn

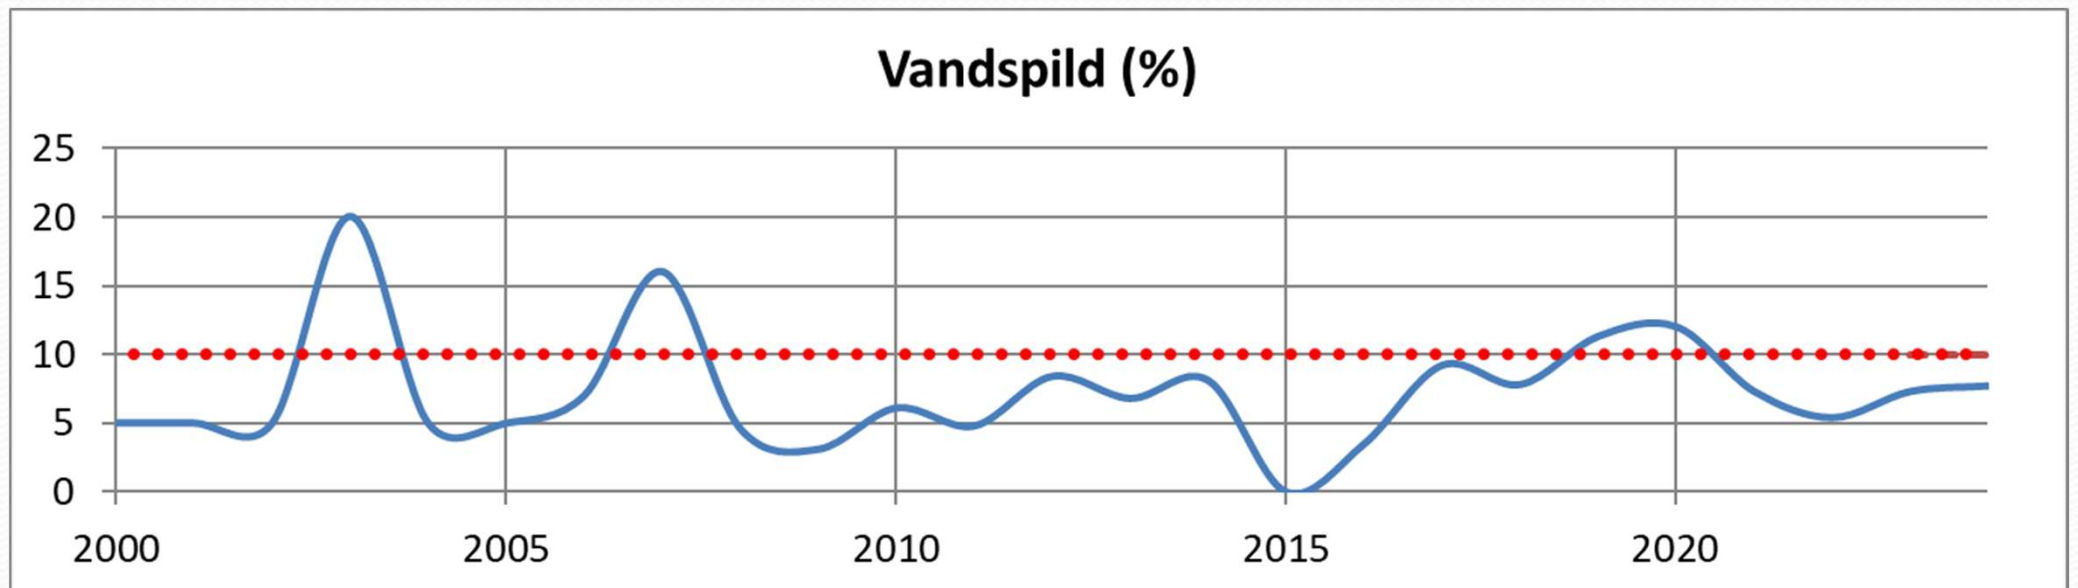

Hovedgård Vandværk





Generalforsamling 2025

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Revideret regnskab til godkendelse
4. Budget for det kommende år til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
7. Eventuelt